



SECCION TRANSVERSAL

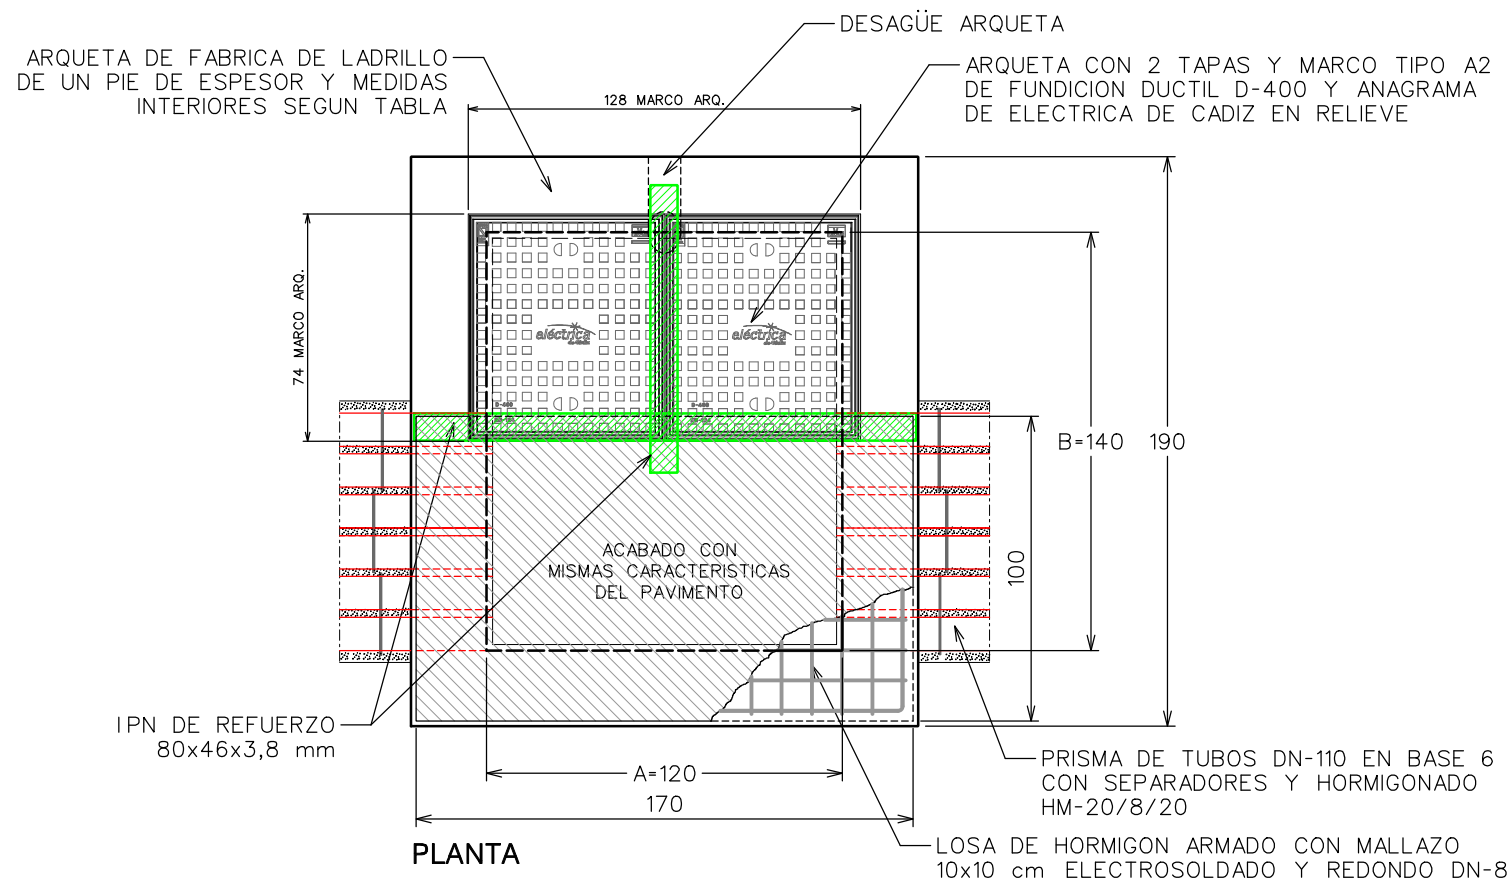

PLANTA

DETALLE B  
FIJACION Y MONTAJE TAPA DE ARQUETA

ANCLAJE ROSCADO DN-14

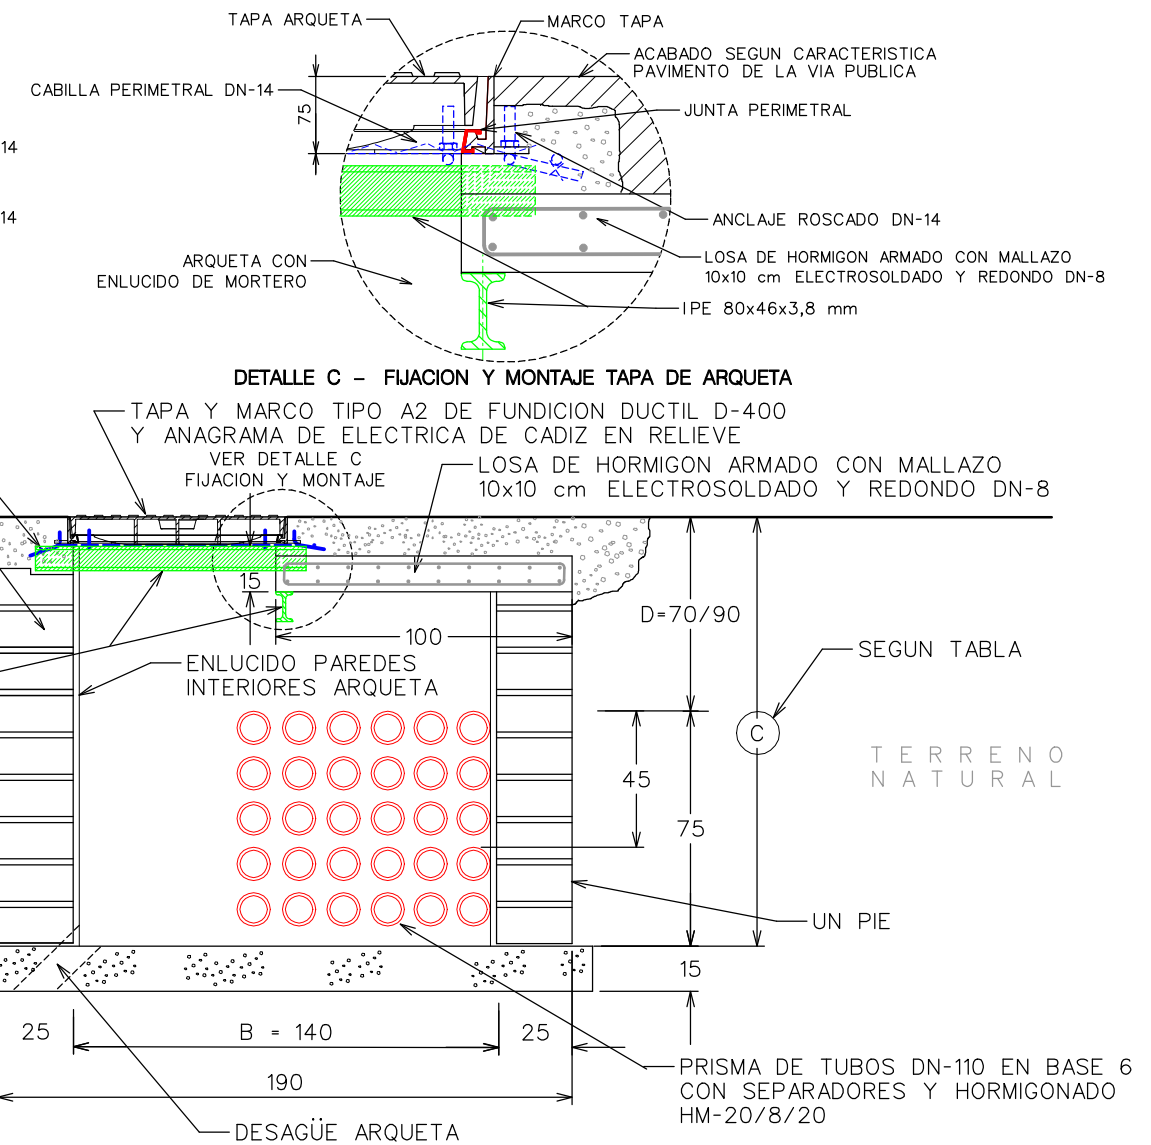

SECCION LOGITUDINAL

PRISMA DN-110 EN BASE 6	DIMENSIONES INTERIORES DE ARQUETA (cm)			PROFUNDIDAD MINIMA AL 1º TUBO DEL PRISMA	
	A ancho	B largo	C profundo	D profundidad tubos	TIPO DE PAVIMENTO
30 TUBOS	120	140	145	70	ACERADO
30 TUBOS	120	140	165	90	CALZADA
18 TUBOS	120	140	115	70	ACERADO
18 TUBOS	120	140	135	90	CALZADA

NOTAS: - PROFUNDIDAD "D" 90/70 AL PRIMER TUBO SUPERIOR DEL PRISMA.  
- COTAS EN CENTIMETROS.



Suministradora Eléctrica de Cádiz S.A.  
Avda. Maria Auxiliadora n.4 C.P. 11.009 - Cádiz

Telf.: 956 071 115  
Fax: 956 071 106  
www.electricadecadiz.es  
dtecnica@electricadecadiz.es

PLANO DE:

ARQUETA DE PASO 190 x 170 cm EXTERIOR DE LADRILLO DE  
UN PIE PARA PRISMA DE CANALIZACIONES EN BASE 6  
DE 30 / 18 TUBOS Y DIAMETRO NOMINAL 110 mm

FECHA:

MARZO 2022

ESCALA:

1:25