



SECCION TRANSVERSAL

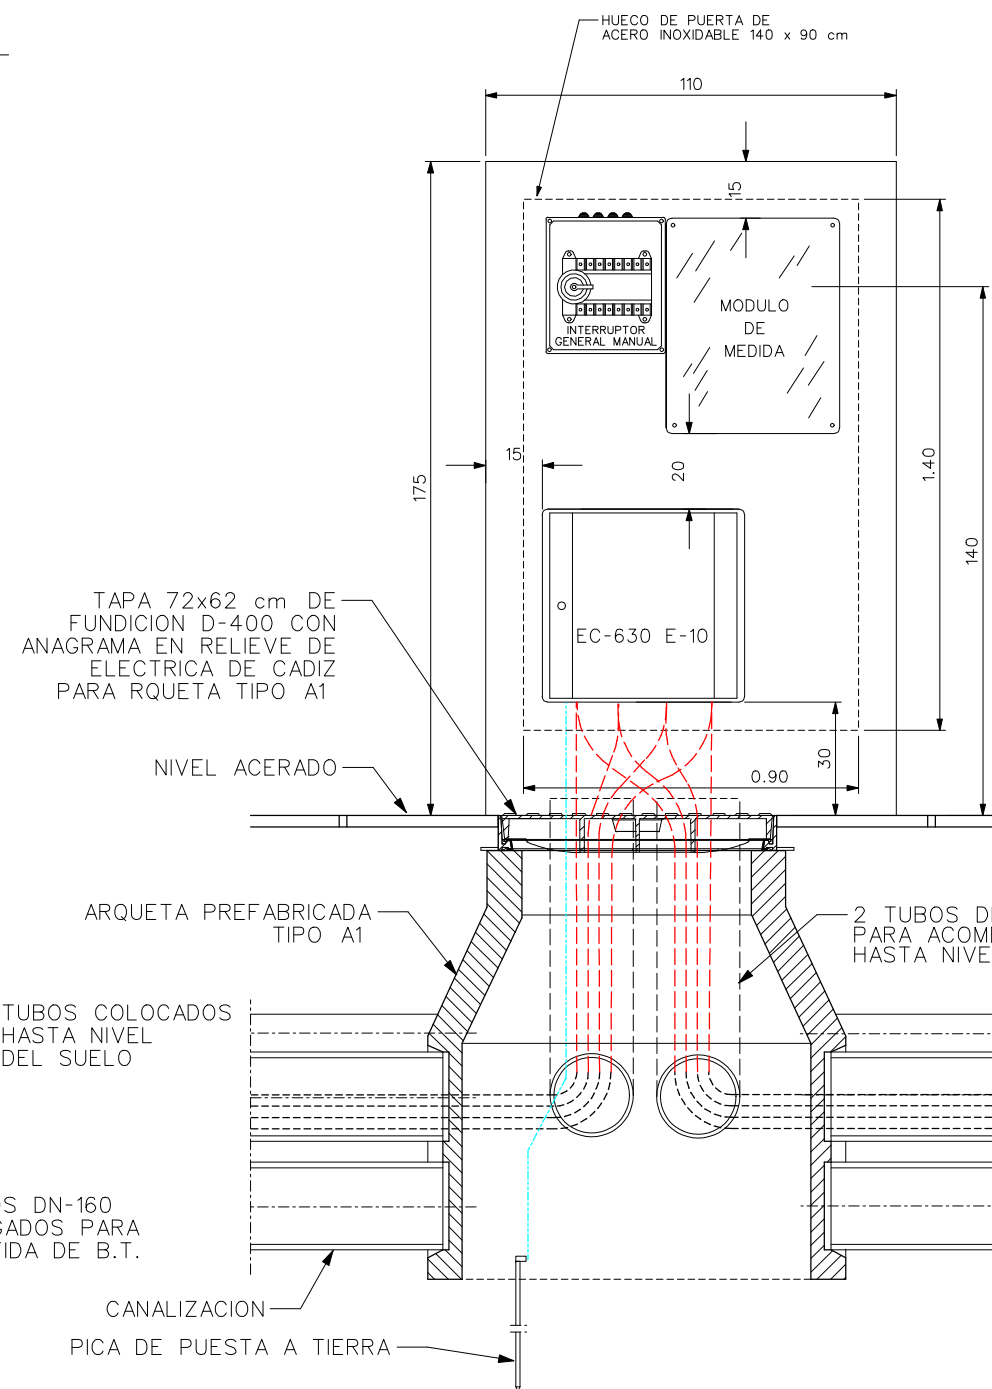

ALZADO FRONTAL

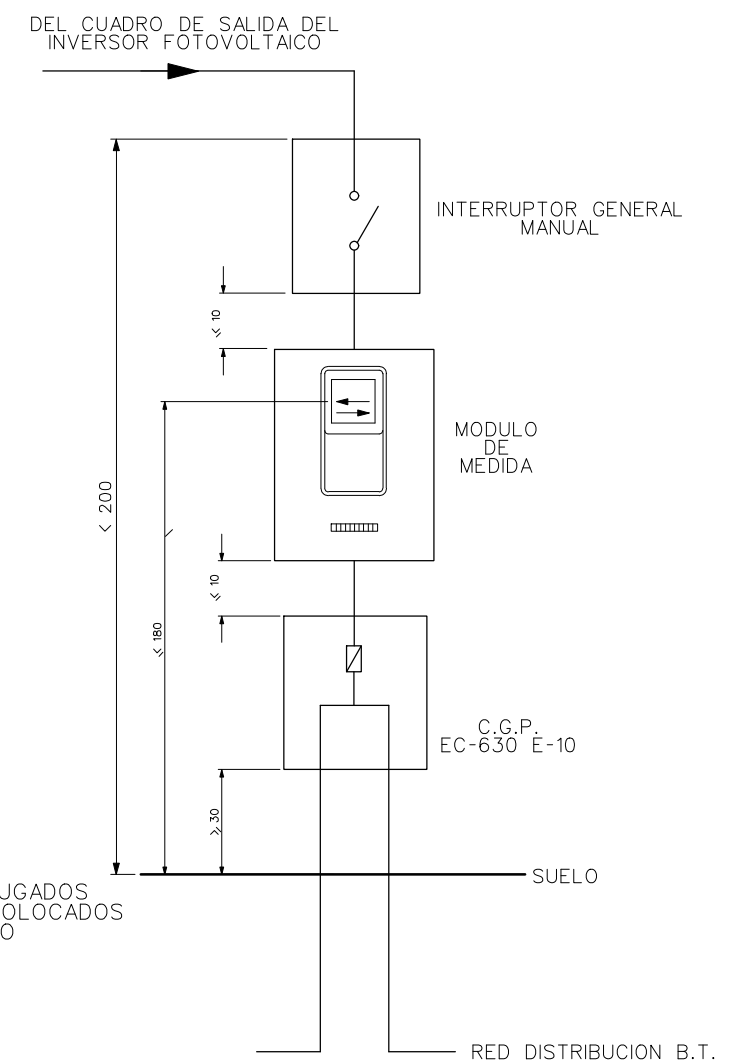

ESQUEMA UNIFILAR

MEDIDA DIRECTA		
$P_n \leq 55,42 \text{ Kw}$	A	400 V
$P_n \leq 30,00 \text{ Kw}$	A	230 V

NOTA: TODAS LAS COTAS EN cm



Suministradora Eléctrica de Cádiz S.A.
Avda. Maria Auxiliadora n.4 C.P. 11.009 - Cádiz

Telf.: 956 071 115
Fax: 956 071 106
www.electricadecadiz.es
dtecnica@electricadecadiz.es

PLANO DE:

FECHA:

PEDRO MERINO ALCON

PUNTO DE EVACUACION INSTALACION FOTOVOLTAICA
CONECTADA A RED DE BAJA TENSION
(MEDIDA DIRECTA)

ABRIL 2018

ESCALA:

1:20

INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL COL. 872