



SECCION TRANSVERSAL

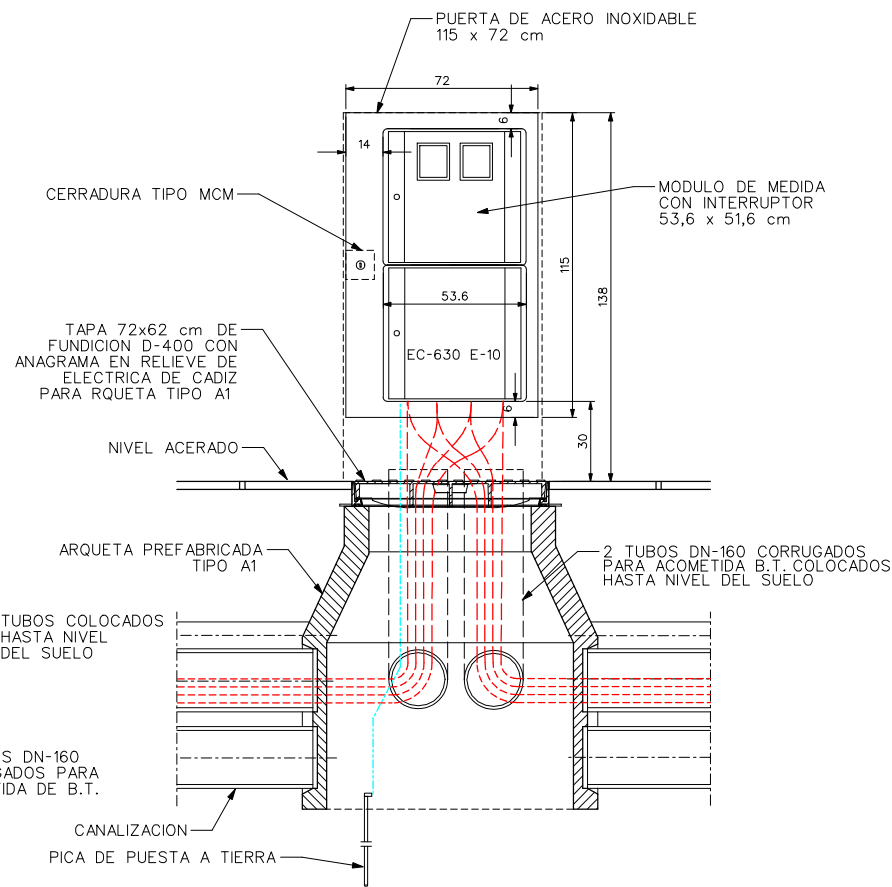

ALZADO FRONTAL

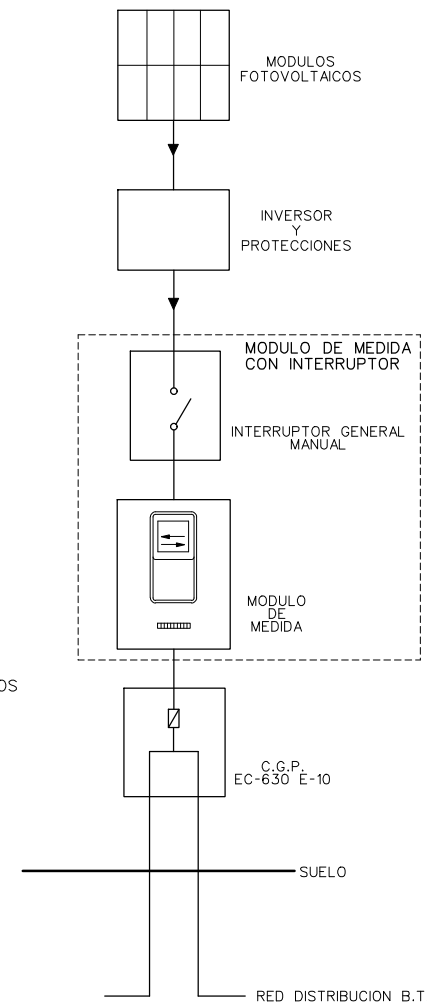

ESQUEMA UNIFILAR

MEDIDA DIRECTA

$P_n \leq 55,42 \text{ Kw}$ A 400 V

$P_n \leq 30,00 \text{ Kw}$ A 230 V

NOTA: TODAS LAS COTAS EN cm



Suministradora Eléctrica de Cádiz S.A.

Avda. Maria Auxiliadora n.4

C.P. 11.009 - Cádiz

Tel.: 956 071 115
Fax: 956 071 106
www.electricadecadiz.es
dtecnica@electricadecadiz.es

PLANO DE:

FECHA:

PEDRO MERINO ALCON

PUNTO DE EVACUACION INSTALACION FOTOVOLTAICA
CONECTADA A RED DE BAJA TENSION
(MEDIDA DIRECTA)

SEPTIEMBRE 2018

ESCALA:

1:20

INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL COL. 872